


Norobežojošo konstrukciju un starpsienu griezumumi

M 1:10

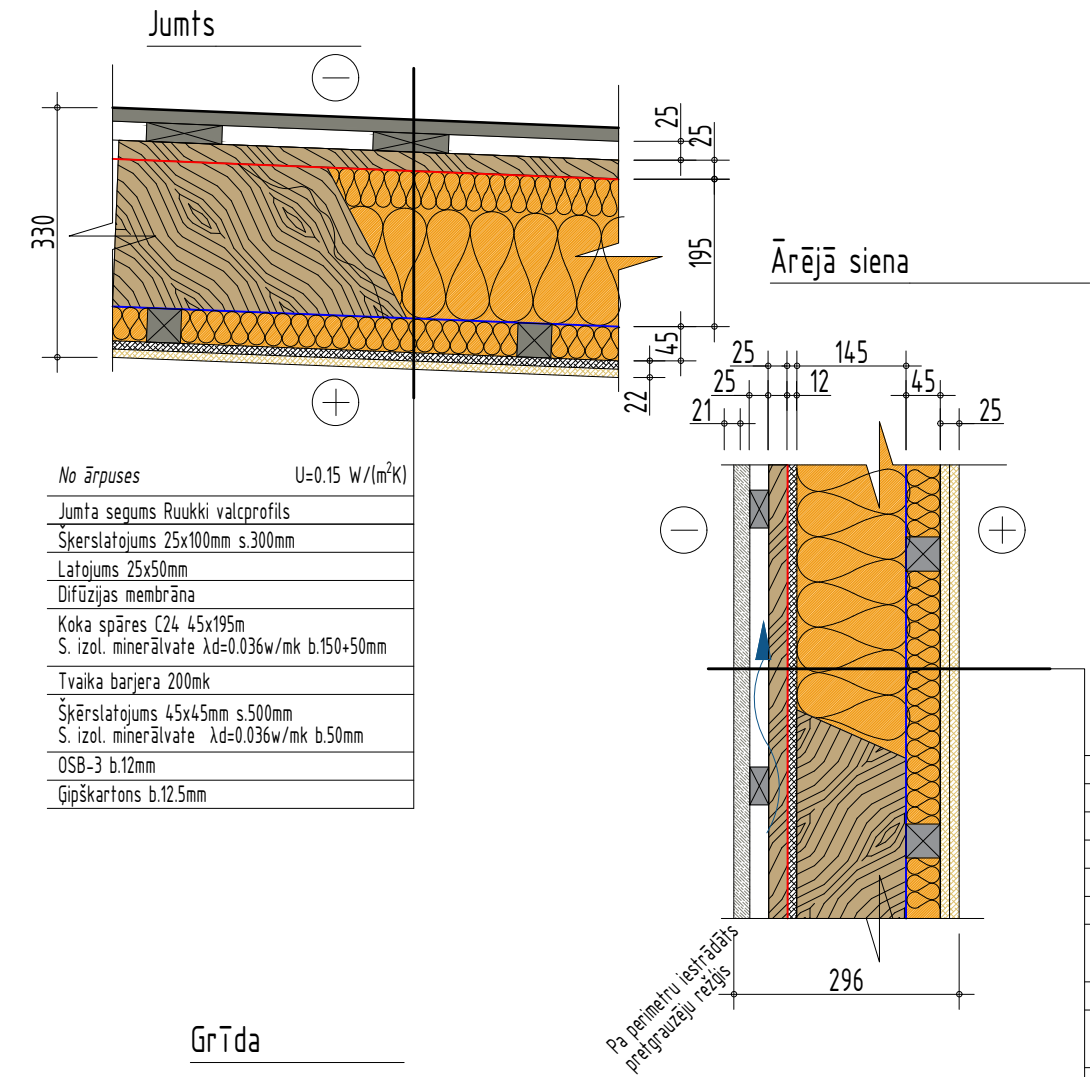

| No ārpuses                                   | U=0.15 W/(m²K) |
|----------------------------------------------|----------------|
| Jumta segums Ruukki valcprofils              |                |
| Šķerslatojums 25x100mm s.300mm               |                |
| Latojums 25x50mm                             |                |
| Difūzijas membrāna                           |                |
| Koka spāres C24 45x195mm                     |                |
| S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.150+50mm |                |
| Tvaika barjera 200mk                         |                |
| Šķerslatojums 45x45mm s.500mm                |                |
| S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.50mm     |                |
| OSB-3 b.12mm                                 |                |
| Gipškartons b.12.5mm                         |                |

| No ārpuses                                     | U=0.19 W/(m²K) |
|------------------------------------------------|----------------|
| Fasādes apdares koka dēļi 21x145mm (vertikāli) |                |
| Kukaiņu siets                                  |                |
| Horizontāls latojums 25x50mm                   |                |
| Vertikāls latojums 25x50mm                     |                |
| Pretvēja izolācija                             |                |
| OSB-3 b.12mm                                   |                |
| Sienas koka karkass C24 45x145mm               |                |
| S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.150mm      |                |
| Tvaika barjera 200mk                           |                |
| Horizontāls latojums 45x45mm s.610mm           |                |
| S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.50mm       |                |
| Gipškartons b.12.5mm                           |                |
| Gipškartons b.12.5mm                           |                |

| No augšas                                                    | U=0.17 W/(m²K) |
|--------------------------------------------------------------|----------------|
| Grīdas apdare                                                |                |
| OSB-3 b.22mm                                                 |                |
| Tvaika barjera 200mk                                         |                |
| Koka sijas C24 45x220mm                                      |                |
| S. izol. minerālvate λd=0.036w/mk b.150+75mm                 |                |
| Pretvēja izolācija                                           |                |
| Koka latojums 25x100mm (septizēts)                           |                |
| Mitrumizturīgs saplāksnis vai cementa šķiedras plāksne b.9mm |                |

|                                  |
|----------------------------------|
| Gipškartons 2 kārtās 12.5+12.5mm |
| Sienas koka karkass C24 45x95mm  |
| Akustiska minerālvate b.100mm    |
| Gipškartons 2 kārtās 12.5+12.5mm |